

Arbeitsauftrag 4: Durchführung und Bewertung der Prüfung

☒ Schutzklasse 1 ☐ Schutzklasse 2 ☐ Schutzklasse 3


Sichtprüfung

- ☐ R(PE) max 1 Ω Geräte bis I(N) < 16 A
- ☐ Anschlussleitung bis 5 m R(PE) < 0,3 Ω
- ☐ je weitere 7,5 m Länge + 0,1 Ω

- ☐ R(ISO) mit Heizelementen > 0,3 M Ω
- ☐ R(ISO) Sonstige > 1,0 M Ω

- ☐ I(PE) über 3,5 kW < 1 mA/kW (max. 10 mA)

☐ Ja

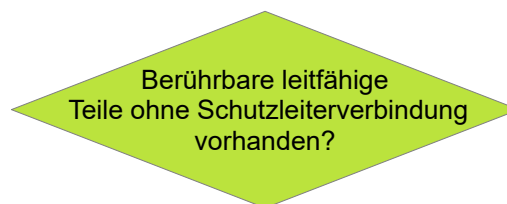


☐ Nein

Prüfen der Aufschriften: Bemessungsdaten,
Symbole, Schaltstellungsanzeigen

- ☐ I(B) < 0,5 mA

☐ Ja

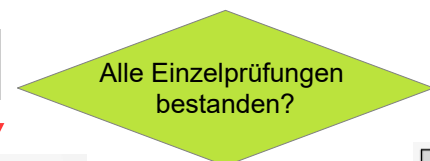

☐ Nein



Dokumentation der Prüfung mit
Messwerten anfertigen und unterschreiben!

IBN des Gerätes und Funktionsprüfung
durchführen! Prüfplakette anbringen!

Gerät als defekt
kennzeichnen
und gegen IBN
sichern.
Dokumentieren!